




沖縄市役所地球温暖化対策実行計画実績報告 (令和6年度実績)


1. CO2 排出量

令和6年度実績	19,882 t-CO ₂
---------	--------------------------

2. CO2 排出量の推移

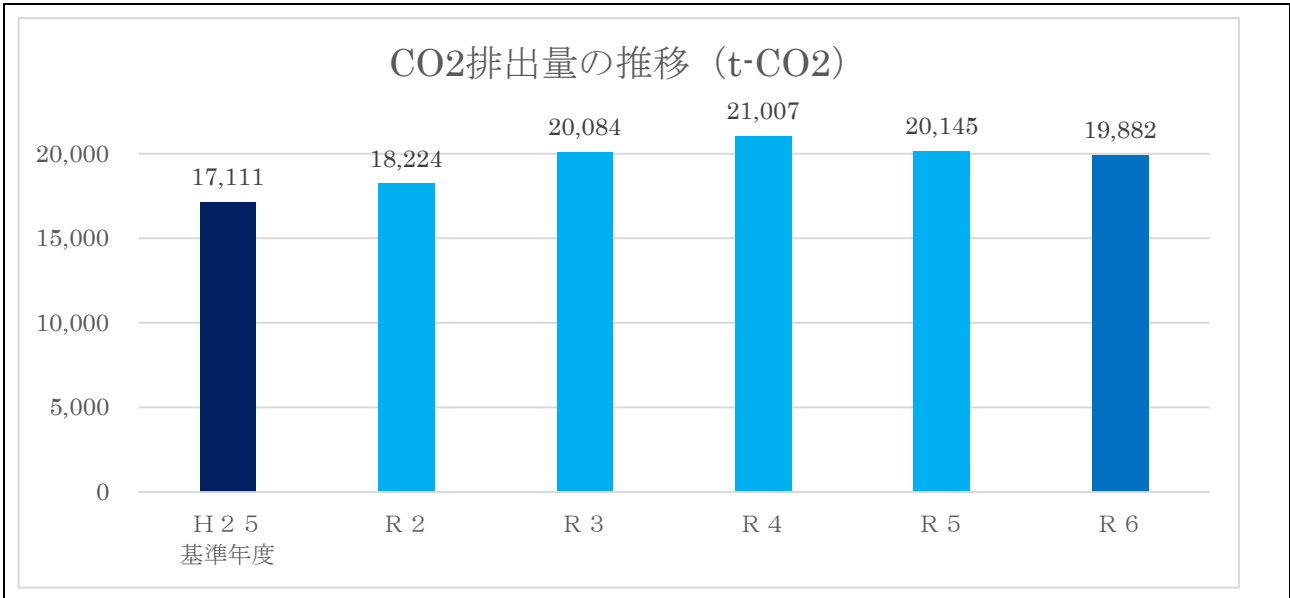

3. エネルギー別 CO2 排出量

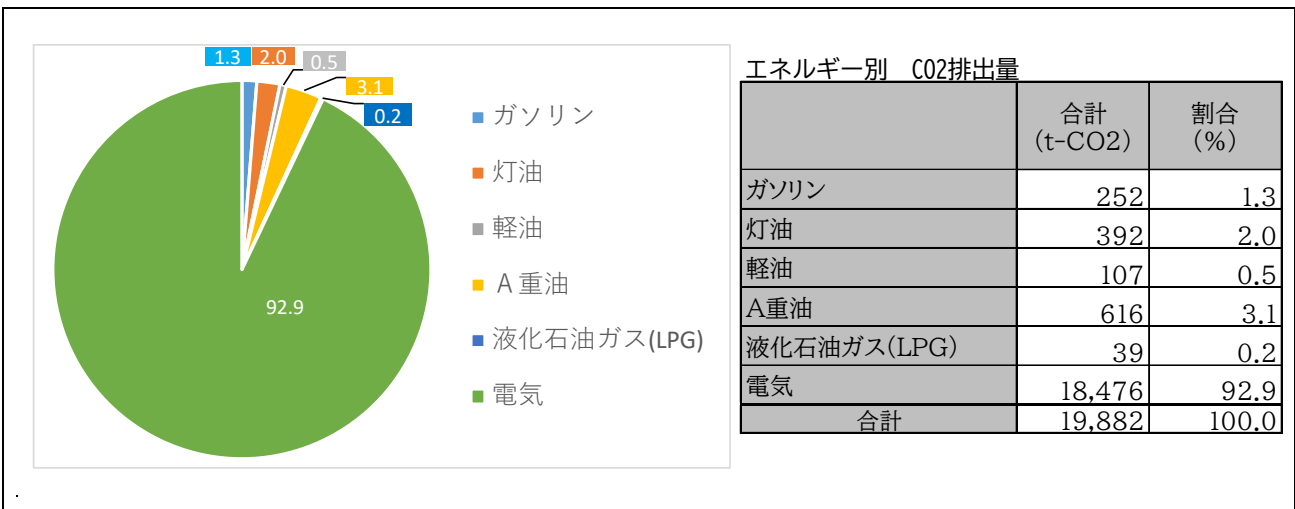

※ 対象施設 (本庁舎、消防、上下水道、幼小中、出先等、指定管理)

基準年度 以降の 追加施設	体験学習施設やまっち(H26～)、雇用促進等施設BCコザ(H27～)、配水ブロック(H29～)、ポンプ所(H30～)、宮里児童センター(H30～)、コザ十字路広場(H30～)、エイサー会館(R1～)、安慶田雨水調整池(R2～)、山里雨水調整池(R2～)、沖縄アリーナ(R3～)、モータースポーツマルチフィールド(R3～)、コザ運動公園立体駐車場(R6～)
基準年度 以降の 除外施設	中の町調理場(～H25)、嘉間良保育園(～H26)、野外ステージ(～H29)、放課後児童支援センター(～H29)、南桃原保育園(～R1)、安慶田保育園(～R1)、モバイルワークプラザ(～R2)、諸見調理場(～R4)、テレワークセンター(～R6)